

KENNISGEWING VAN DIE AANSOEK VIR 'N ONDERHOUDSBESTUURSPLAN (OBP) VIR DIE 132 KV OORHOOFSE KRAGLYN EN GEPAARGAANDE PILONSTRUKTURE TUSSEN DIE LAINGSBURG- EN DROËRIVIER SUBSTASIES, GELEË IN DIE SENTRAAL KAROO DISTRIKSMUNISIPALITEIT, IN DIE LAINGSBURG-, PRINS ALBERT- EN BEAUFORT-WES PLAASLIKE MUNISIPALITEITE, WES-KAAP PROVINSIE


Zutari gee hiermee kennis, ingevolge die Omgewingsimpakbepaling (OIB) Regulasies, 2014, kragtens die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur (No.107 van 1998) ("NEMA"), dat Eskom Holdings SOC Bpk aansoek doen vir 'n Onderhoudsbestuursplan (OBP) vir die bestaande 132 kV oorhoofse kraglyn en gepaardgaande pilonstrukture tussen die Droërivier- en Laingsburg substasies. Die voorgestelde werke aktiveer Gelyste Aktiwiteite ingevolge die OIB-Regulasies (d.w.s. Lys Kennisgewing 1 en 3) van 2014 [Regeringskennisgewing (RK) R982 van 2014] in. Dus is 'n OBP nodig vir die projek.

PROJEKBESKRYWING

Zutari (Edms) Bpk is deur Eskom Holdings SOC Bpk aangestel om 'n OBP saam te stel vir die 132 kV oorhoofse kraglyn en gepaardgaande pilonstrukture tussen die Droërivier- en Laingsburg substasies, in die Sentraal Karoo Distriksmunisipaliteit van die Wes-Kaap Provinsie. Dit is aangespoor deur die ineensorting van vier tralietorings op die 132 kV-dubbelbaan Leeu Gamka-Luttig-lyn as gevolg van sterk winde in die Leeu Gamka-gebied. Die voorgestelde instandhoudingsprojek sal Eskom in staat stel om instandhoudingsaktiwiteite soos nodig langs die 200 km-verspreidingslyn uit te voer, wat dus verseker dat die verspreidingslyn optimaal funksioneer, wat die risiko van kragonderbrekings of ontwrigting, verminder.

LIGGING

Die projek is geleë tussen die Laingsburg- (in Laingsburg) en Droërivier (naby Beaufort-Wes) substasies, in die Laingsburg-, Prins Albert- en Beaufort-Wes Plaaslike Munisipaliteite in die Wes-Kaap Provinsie (sien **Figuur 1** hier onder).

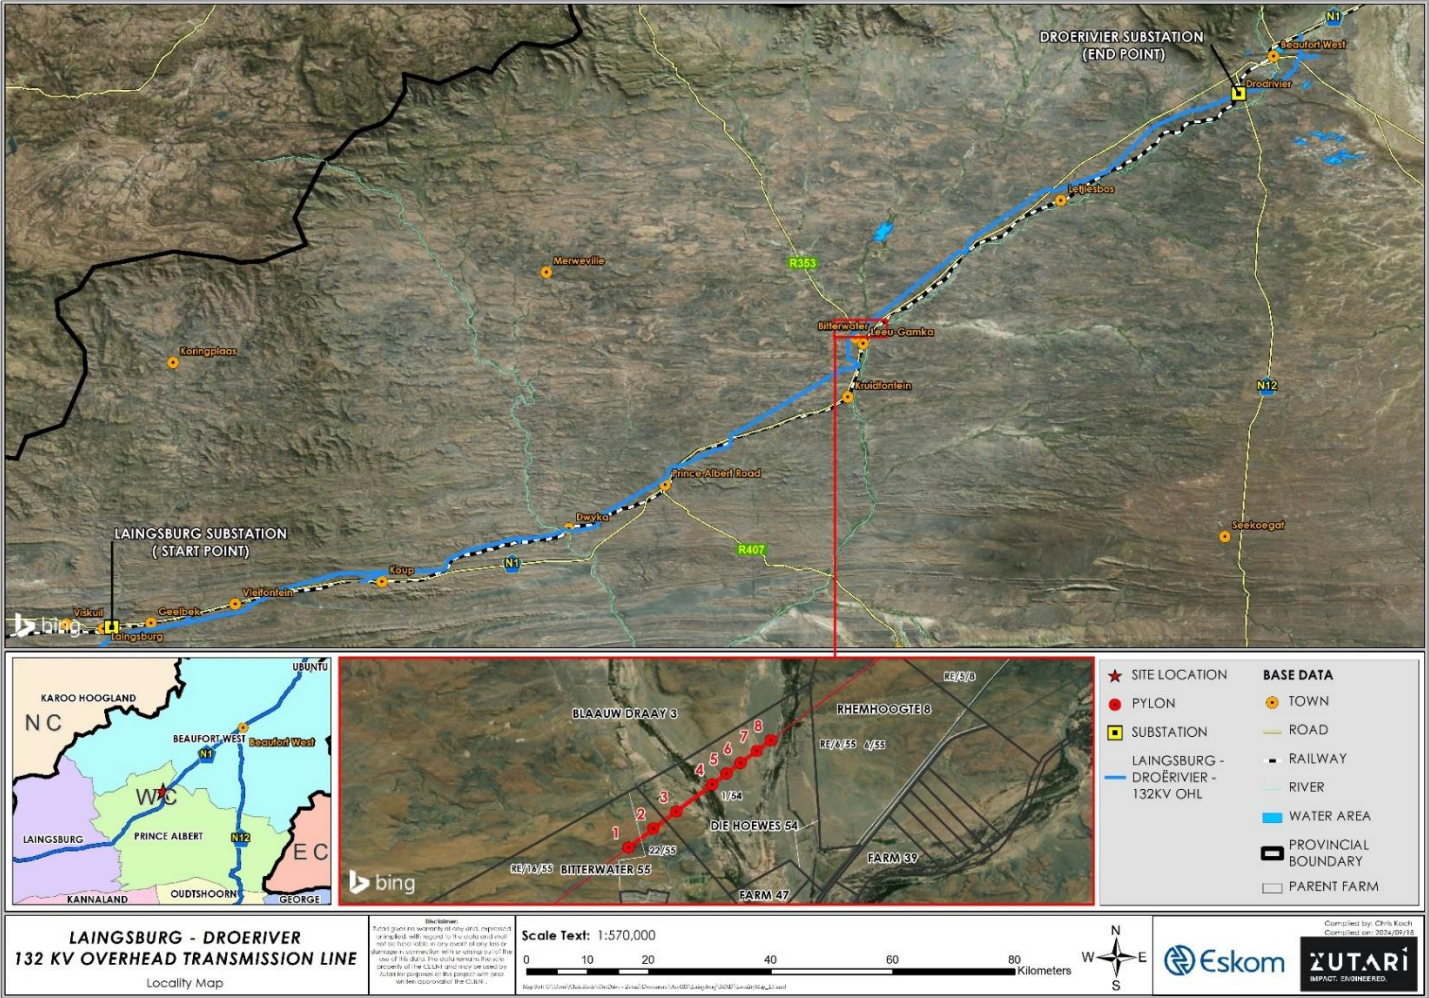

Figuur 1: Projek Ligging

GELYTE AKTIWITEITE

Wetgewing	Aktiwiteit
Basiese Assessering Aktiwiteit(e) soos uiteengesit in Lyskennisgewing 1 (RK R983 van 2014) van die OIB Regulasies van 2014	
LK 1 Wet 12	Die ontwikkeling van– (ii) infrastruktuur of strukture met 'n fisiese voetspoor van 100 vierkante meter of meer, waar sodanige ontwikkeling plaasvind – (c) indien daar geen ontwikkelingsterugslag bestaan nie, binne 32 meter van 'n waterloop, gemeet vanaf die rand van 'n waterloop.
LK 1 Wet 19	Die invulling of afsetting van enige materiaal van meer as 10 kubieke meter in, of die baggerwerk, uitgrawing, verwydering of verskuiwing van grond, sand, skulpe, skulpgruis, klippies of rots van meer as 10 kubieke meter vanaf 'n waterloop; behalwe waar sodanige invulling, deponering, baggerwerk, uitgrawing, verwydering of verskuiwing behels.
Basiese Assessering Aktiwiteit(e) soos uiteengesit in Lyskennisgewing 3 (RK. R985 van 2014) van die OIB Regulasies van 2014	
LK 3 Wet 12	Die verwydering van 'n oppervlakte van 300 vierkante meter of meer se inheemse plantegroei, behalwe waar sodanige opruiming van inheemse plantegroei benodig word vir instandhoudingsdoeleindes wat in ooreenstemming is met 'n onderhouds en bestuursplan wat onderneem word. Wes-Kaap (ii) Binne kritiese biodiversiteitsgebiede wat in biostreekplanne geïdentifiseer is;
LK 3 Wet 14	Die ontwikkeling van – (ii) infrastruktuur of strukture met 'n fisiese voetspoor van 10 vierkante meter of meer; waar sodanige ontwikkeling plaasvind – (c) indien geen ontwikkelingsterugslag aangeneem is nie, binne 32 meter van 'n waterloop, gemeet vanaf die rand van 'n waterloop; behalwe die ontwikkeling van infrastruktuur of strukture binne bestaande hawens wat nie die ontwikkelingsvoetspoor van die hawe sal vergroot nie. i. Wes-Kaap i. Buite stedelike gebiede: (bb) Nasionale Fokusareas vir die Uitbreiding van Beskermdes Gebiede; (ff) Kritiese biodiversiteitsgebiede of ekosisteen diensgebiede soos geïdentifiseer in sistematiese biodiversiteitsplanne wat deur die bevoegde owerheid of in biostreekplanne aanvaar is.

GELEENTHEID OM DEEL TE NEEM

Vir meer inligting, om te registreer as 'n Belanghebbende en Geaffekteerde Party (B&GP) of om kommentaar te lewer, kontak ons gerus via e-pos, pos, of telefoon:

✉	PPP@zutari.com
☎	+27 12 427 2072
✉	Posbus 494, Kaapstad, 8000, Suid-Afrika

PUBLIEKE KOMMENTAAR PERIODE: VRYDAG, 04 OKTOBER 2024 TOT VRYDAG, 08 NOVEMBER 2024

Die OBP is beskikbaar vir aflaai by <https://www.zutari.com/EskomMMP-public-participation>